

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

№ 32413429552

на право заключения договора на поставку неподвижных опор в ППМ изоляции.

Дата и время поступления запроса: 27.03.2024 16:35

Вопрос:

Запрос ЕИС: 32413429552


Просьба уточнить диаметр изоляции по всем позициям.

Ответ:

В ответ на Ваш запрос СГМУП «ГТС» сообщает:

1. Согласно Рисунку А.3 Приложения А ГОСТ Р 56227-2014 слой ППМ изоляции должен заполнять пространство между стальной трубой и наружным футляром:

ГОСТ Р 56227—2014

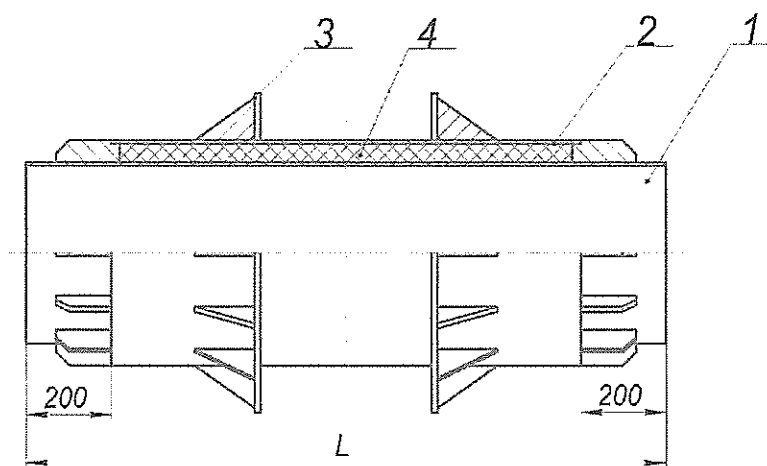

1 – стальная труба; 2 – футляр; 3 – стальной упорный щит; 4 – ППМ изоляция;
L – длина неподвижной опоры

Рисунок А.3 – Конструкция предварительно изолированной неподвижной опоры

2. Диаметр ППМ изоляции в п.3 «Спецификация товара» раздела IV «Техническое задание» равен внутреннему диаметру наружного футляра неподвижной опоры.

Директор

В.Н.Юркин