


СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента городского хозяйства Администрации города Сургута

Р.А. Богач

2019 г.

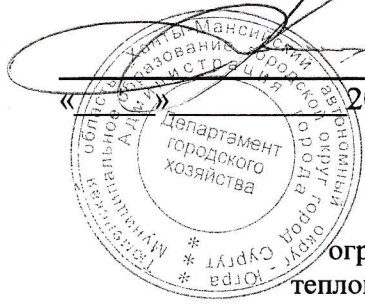


УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «СГЭС»

М.Ч. Пак

2019 г.

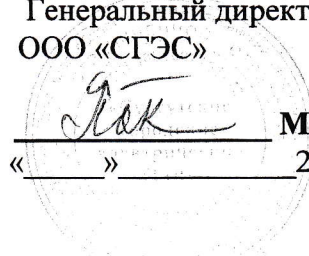

П О Р Я Д О К

ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности теплового источника филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» и пропускной способности тепловых сетей ООО «СГЭС» на отопительный сезон 2019 - 2020 г.г.

В условиях возможного дефицита топлива, аварийного останова теплофикационного оборудования, в прочих аварийных ситуациях, приводящего к снижению располагаемой мощности теплоисточника филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», и пропускной способности тепловых сетей ООО «СГЭС», для обеспечения населения и объектов социальной сферы устойчивым теплоснабжением, вводятся ограничения потребителей ГРЭС-2 – Промзона- до 89,6 % , ГРЭС-2 – ВЖР до 89.99 % от количества тепла, отпускаемого теплоисточником на отопление и вентиляцию, согласно утвержденному графику.

Действия персонала при ограничении потребителей регламентируются:

«Положением о взаимоотношениях теплоснабжающего предприятия ООО «СГЭС» и теплоисточника филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»;

«Инструкцией по гидравлическому и температурному режимам системы централизованного теплоснабжения г. Сургута от теплоисточника СГРЭС-2 по тепломагистралям «СГРЭС-2-ВЖР» и «СГРЭС-2-Промзона» на отопительный период 2019-2020 г. г.»;

«Инструкцией по ликвидации и локализации аварий в СЦТ г. Сургута от теплоисточника СГРЭС-2 и тепломагистралей «СГРЭС-2-ВЖР», и «СГРЭС-2-Промзона».

Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления. Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии – за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При возникновении аварийных ситуаций, требующих принятия безотлагательных мер, начальником смены ООО «СГЭС» осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 час оповещением потребителей о причинах и предлагаемой продолжительности отключения.

Последовательность введения ограничения теплоснабжения, производится в 2 этапа:

1 этап - отключение горячего водоснабжения (подогревателей на ЦТП, в подвалах жилых и производственных зданий);

2 этап - частичное отключение предприятий, согласно графику ограничений.

При более глубоком снижении располагаемой мощности теплоисточников вводится снижение температуры сетевой воды на теплоисточниках, до достижения температуры обратной сетевой воды не ниже 30°C.

Главный инженер ООО «СГЭС»

А.С. Григорьев

Главный инженер филиала
«СГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

Ф.А. Палкин